


附件 1:

博爱供电区 2024 年一季度分布式电源承载力评估等级示意图

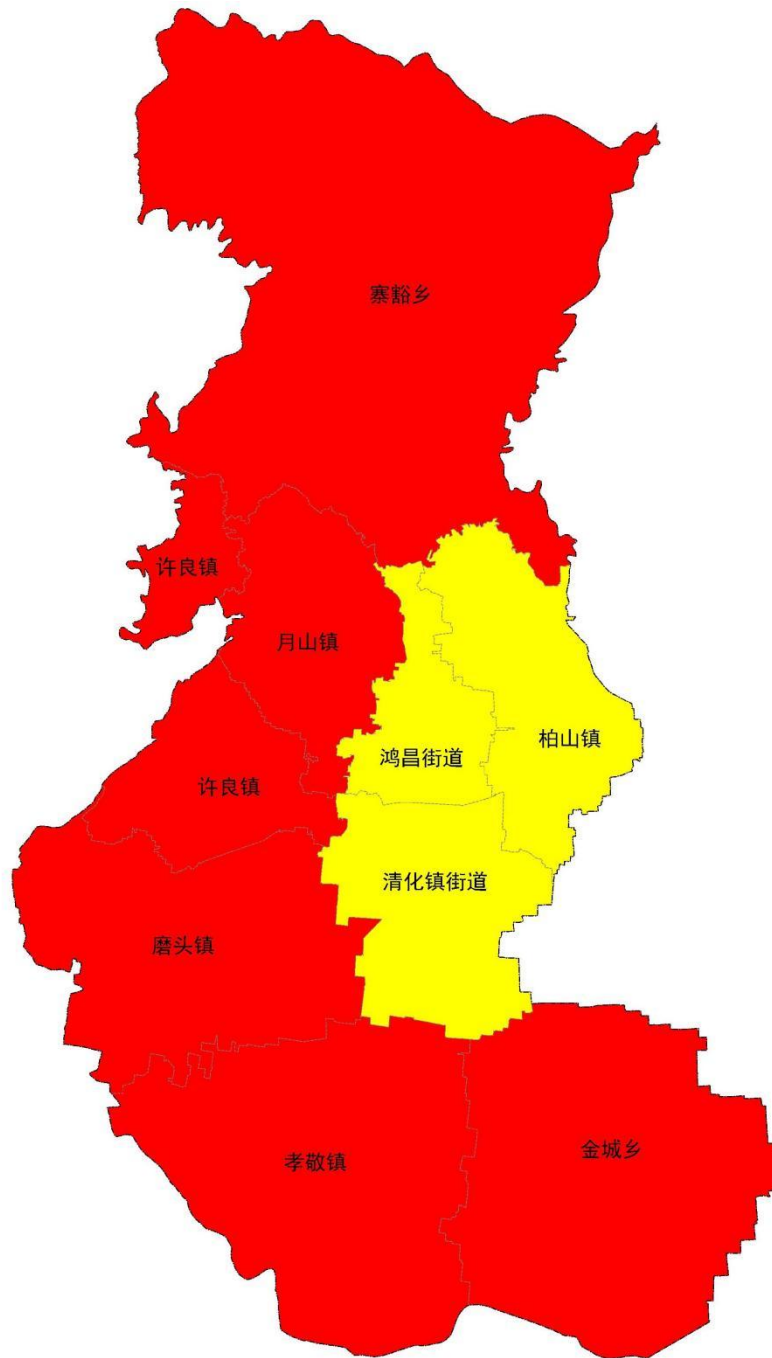

评估等级	建议
绿色	推荐分布式电源接入
黄色	对于确需接入的项目，开展专题分析
红色	电网承载力未得到有效改善前，暂停分布式电源接入

1. 各乡镇（街道）、配变台区具体可开放容量可咨询当地能源主管部门、供电公司；
2. 分布式电源承载力评估发布依据《分布式电源接入电网承载力评估导则》（DL/T2041-2019）。